


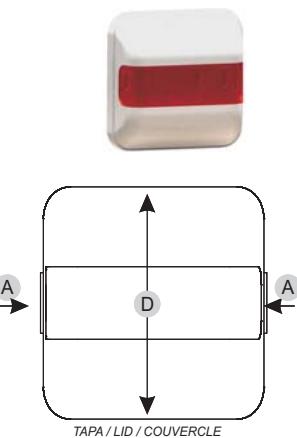


PIAL



Esquema analógico / Analogue wiring diagram
Schème de connexion analogique



Esquema convencional / Conventional wiring diagram
Schème de connexion conventionnel

Especificaciones Técnicas - Technical Specification Spécifications Techniques

Alimentación / Power Supply / Alimentation.....	5-12V con polaridad / with polarity / avec polarité
Consumo en vigilancia / Standby Current / Consommation en veille	0 mA
Consumo en alarma / Alarm Current / Consommation en alarme	5 mA
Indicador activación / Activation Signal / Indicateur d'activation	Luz roja
Humedad / Humidity / Humidité	20 - 95% HR
Temperatura / Temperature / Température	-10°C + 40°C
Protección IP / IP Protection / Protection IP	IP 50

FABRICANTE DE PRODUCTOS CONTRA INCENDIOS - FIRE PROTECTION MANUFACTURER - FABRICANTS DE PRODUITS CONTRE INCENDIES
Ctra. de Molins de Rei a Rubí, Km. 8,4 - 08191 RUBÍ (Barcelona) SPAIN.
Tlf.: +34 935 862 690 - Fax: +34 936 999 261 - cofem@cofem.com - www.cofem.com

Enero 2011

INDICADOR DE ACCIÓN REMOTO PIAL

Instrucciones de montaje

- Desmontar la tapa presionando en los puntos. A
- En caso de instalaciones con tubo de superficie, la tapa dispone de 2 puntos D para recortar y pasar los cables.
- Si no es así, pasar los cables por el agujero C antes de atornillar la base.
- Sujetar la base a la superficie mediante los agujeros indicados B.
- Conectar los cables según la figura 1.
- Volver a colocar la tapa mediante las uñas de clipaje. A

ATENCIÓN

- La sección y el tipo de cable serán acordes a lo indicado en el manual de la central de incendios.
- No manipular el interior del aparato.
- No eliminar las indicaciones que cada aparato lleva escrito.
- En caso de avería se procederá a cambiarlo, SIN MANIPULACIÓN, devolviendo el aparato averiado para su reparación a su proveedor.
- Desconectar la tensión de red 230V y las baterías de la central de incendios antes de manipular el aparato en el sistema.

REMOTE ACTION INDICATOR PIAL

Assembly Instructions

- Remove the lid pushing the points. A
- In case of using tubes for wiring, the lid has 2 areas D for cutting and pass the wires.
- If this is not the case, pass the wires through the hole C before screwing the base.
- Install the base in the surface through the indicated holes. B
- Connect wiring as described in figure 1.
- Place the lid over the base through the nails of clipage. A

ATENTION

- The section and type of wire is indicated in the control panel manual.
- The device must NOT be manipulated.
- Indications, signs and labels over device, must NOT be eliminated.
- In case of fault, Device must be returned back to the supplier WITHOUT MANIPULATION.
- Disconnect the 230V power supply and batteries of the fire control panel before handling the device inside the system.

INDICATEUR D'ACTION PIAL

Instructions de montage

- Enlever le couvercle en appuyant sur les points. A
- Dans les cas des installations avec des tubes de surface, le couvercle a 2 points D pour couper et passer les cables.
- Si non, passer les cables par le trou C avant de visser la base.
- Tenir la base à la surface à travers les trous indiqués. B
- Connecter les cables comme décrit dans la figure 1.
- Replacer la tape à travers les ongles de clipage. A

ATTENTION

- La coupe et le type de câble seront en accord selon l'indication de manuel de la centrale de détection d'incendie.
- Ne pas manipuler l'intérieur du appareil.
- N'enlever pas les indications et les signalisations que chaque appareil a écrit à l'envers.
- Dans le cas de panne, il doit être changé, SANS MANIPULATION, etc, il faut lui retourner pour sa réparation à la manufacture.
- Débrancher la tension d'électricité 230V et les batteries de la centrale d'incendie avant de manipuler l'intérieur de l'appareil dans le système.

INDICADOR DE ACCIÓN REMOTO PIAL

Instrucciones de montaje

- Desmontar la tapa presionando en los puntos. A
- En caso de instalaciones con tubo de superficie, la tapa dispone de 2 puntos D para recortar y pasar los cables.
- Si no es así, pasar los cables por el agujero C antes de atornillar la base.
- Sujetar la base a la superficie mediante los agujeros indicados B.
- Conectar los cables según la figura 1.
- Volver a colocar la tapa mediante las uñas de clipaje. A

ATENCIÓN

- La sección y el tipo de cable serán acordes a lo indicado en el manual de la central de incendios.
- No manipular el interior del aparato.
- No eliminar las indicaciones que cada aparato lleva escrito.
- En caso de avería se procederá a cambiarlo, SIN MANIPULACIÓN, devolviendo el aparato averiado para su reparación a su proveedor.
- Desconectar la tensión de red 230V y las baterías de la central de incendios antes de manipular el aparato en el sistema.

REMOTE ACTION INDICATOR PIAL

Assembly Instructions

- Remove the lid pushing the points. A
- In case of using tubes for wiring, the lid has 2 areas D for cutting and pass the wires.
- If this is not the case, pass the wires through the hole C before screwing the base.
- Install the base in the surface through the indicated holes. B
- Connect wiring as described in figure 1.
- Place the lid over the base through the nails of clipage. A

ATTENTION

- The section and type of wire is indicated in the control panel manual.
- The device must NOT be manipulated.
- Indications, signs and labels over device, must NOT be eliminated.
- In case of fault, Device must be returned back to the supplier WITHOUT MANIPULATION.
- Disconnect the 230V power supply and batteries of the fire control panel before handling the device inside the system.

INDICATEUR D'ACTION PIAL

Instructions de montage

- Enlever le couvercle en appuyant sur les points. A
- Dans les cas des installations avec des tubes de surface, le couvercle a 2 points D pour couper et passer les cables.
- Si non, passer les cables par le trou C avant de visser la base.
- Tenir la base à la surface à travers les trous indiqués. B
- Connecter les cables comme décrit dans la figure 1.
- Replacer la tape à travers les ongles de clipage. A

ATTENTION

- La coupe et le type de câble seront en accord selon l'indication de manuel de la centrale de détection d'incendie.
- Ne pas manipuler l'intérieur du appareil.
- N'enlever pas les indications et les signalisations que chaque appareil a écrit à l'envers.
- Dans le cas de panne, il doit être changé, SANS MANIPULATION, etc, il faut lui retourner pour sa réparation à la manufacture.
- Débrancher la tension d'électricité 230V et les batteries de la centrale d'incendie avant de manipuler l'intérieur de l'appareil dans le système.

Especificaciones Técnicas - Technical Specification Spécifications Techniques

Alimentación / Power Supply / Alimentation.....	5-12V con polaridad / with polarity / avec polarité
Consumo en vigilancia / Standby Current / Consommation en veille	0 mA
Consumo en alarma / Alarm Current / Consommation en alarme	5 mA
Indicador activación / Activation Signal / Indicateur d'activation	Luz roja
Humedad / Humidity / Humidité	20 - 95% HR
Temperatura / Temperature / Température	-10°C + 40°C
Protección IP / IP Protection / Protection IP	IP 50

FABRICANTE DE PRODUCTOS CONTRA INCENDIOS - FIRE PROTECTION MANUFACTURER - FABRICANTS DE PRODUITS CONTRE INCENDIES
Ctra. de Molins de Rei a Rubí, Km. 8,4 - 08191 RUBÍ (Barcelona) SPAIN.

Tlf.: +34 935 862 690 - Fax: +34 936 999 261 - cofem@cofem.com - www.cofem.com

Enero 2011